



VZOROVÉ ULOŽENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU – MĚŘÍTKO 1:25

PŮDORYS PH

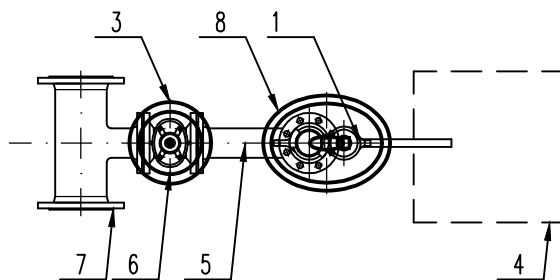

ŘEZ PH

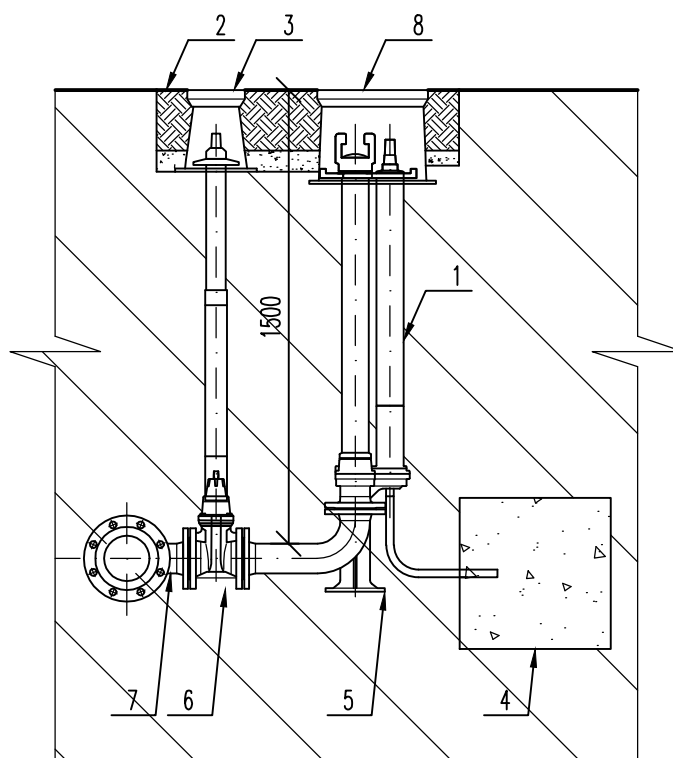

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| 1 – PH – PODZEMNÍ HYDRANT "D" PLNOPRŮTOKOVÝ DN80 | 5 – PŘÍRUBOVÉ PRODLOUŽENÉ KOLENO 90° S PATKOU DN 80 |
| 2 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA (např. štěrka drcený tl.200 mm) | 6 – UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80 SE ZEMNÍ SOUPRAVOU |
| 3 – ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKA | 7 – PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN 80/DN 80 |
| 4 – VSAKOVACÍ OBAL (min.0,5 m3 ze štěrku a kameniva) | 8 – ULIČNÍ POKLOP PRO PODZEMNÍ HYDRANT |

Výškový systém : BALT PO VYROVNÁNÍ

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| KRESLIL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ČÍSLO SOUPRAVY | |
| Mirka Neshodová | Ing. František Sedláček | | |
| INVESTOR | MÍSTO STAVBY | | |
| Městys Bernartice, Náměstí svobody č.p.33, Bernartice 398 43 | Jestřebice, Kolišov KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Jestřebice, Kolišov | | |
| OBSAH VODOVOD JESTŘEBICE, KOLIŠOV, BOJENICE A BILINKA VZOROVÉ ULOŽENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU | | DATUM | 9/2021 |
| | | STUPEŇ | DSP+DPS |
| | | FORMÁT | 1xA4 |
| PŘÍLOHA | Č. ZAKÁZKY | Č. VÝKRESU | MĚŘÍTKO |
| | ARCH. ČÍSLO | D.53 | 1:25 |