

OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že v k. ú. **Bernartice u Milevska** bude na pozemku parc. č. 293/2, 293/3, 293/4, 313/32, 313/54, 301, 313/30, 313/31, 296/11, 296/4, 296/5, 296/7, 296/8, 296/9, 291/4, 289/10, 313/74 a st. p. 524, 304, 303, 280, 279, 277, 287, 286, 285, 336, 288, 281, 282, 283, 284, 305

od 31.03.2025 do 27.06.2025

probíhat stavba, která řeší výstavbu nového kabelového vedení NN, VN a TS dle projektu vypracovaného společností ELPROJEKT Písek s.r.o.

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo s.r.o.,
Na Střilně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.


IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl.4355. Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech
a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střilně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 - DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111



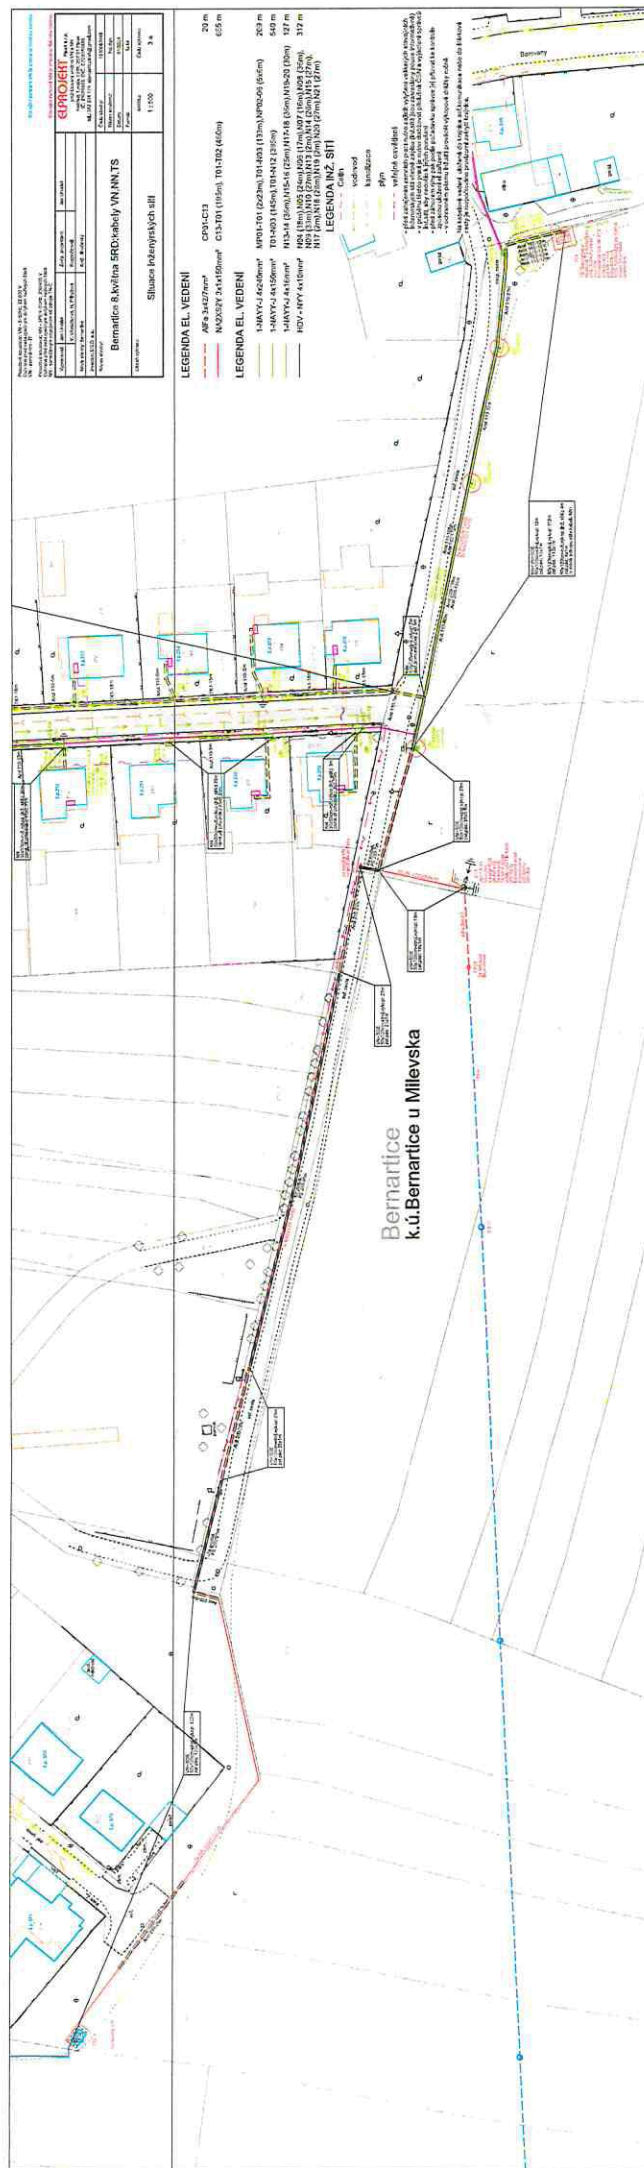

Stávkáci zarízení VN je známeno modrou barvou.

Stávající zarizení NN je znaceno fialovou barvou.

Vypracoval:	Jan Urvalek	Zodp. projektant:	Jan Urvalek
Msto stavby: Bernartice	V. Veselickov, H. Pilybov	Rozpoetovatel:	
Investor: E.G.D. a.s.	Kraj: Jihoovsk		
Název stavby:			
Bernartice 8.kvtěna 5RD:kabely VN,NN,TS			
Obsah výkresu:	Situace Inženýrských sítí		

LEGENDA EL VEDENÍ

- | Material | CP01-C13 | 20 m |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| AlFe 3x42/7mm ² | | |
| NA2XS2Y 3x1x150mm ² | C13-T01 (195m), T01-T02 (460m) | 655 m |

LEGENDA EL. VEDENÍ

- | | | | |
|----------|----------------------|--|-------|
| 1-NAYY-J | 4x240mm ² | MP01-T01 (2x23m), T01-N03 (133m), NP02-06 (5x6m) | 209 m |
| 1-NAYY-J | 4x150mm ² | T01-N03 (145m), T01-N12 (395m) | 540 m |
| 1-NAYY-J | 4x16mm ² | N13-14 (36m), N15-16 (25m), N17-18 (36m), N19-20 (30m) | 127 m |
| HDV - NY | 4x10mm ² | N04 (18m), N05 (24m), N06 (17m), N07 (16m), N08 (36m), N09 (33m), N10 (27m), N13 (2m), N14 (26m), N15 (27m), N17 (2m), N18 (28m), N19 (2m), N20 (27m), N21 (27m) | 312 m |

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- Cetin
vodovod
kanalizace
plyn

- — veřejné osvětlení

- pro zajištění změn před nímto zápisem musí být vyčísleny všechny silávkové inženýrských sil včetně zápisu (tj. sil), jsou zakresleny pouze informativně v průběhu těchto prací je nutno dodržovat příslušná ČSN a vyřazení správců inženýrských sil, aby nedošlo k jejich poškození
před zahájením rybníka podlé podle požadavků správce je přizvat ke kontrole způsobu uložení inženýrských sil
v odtahování pásnu inž.sil provádět výkopové drážky ručně

Na kabelové vedení uložené do krajnice asf.komunikace nebo do šterkové
cesty je rozpočtováno provlznorní zakrytí krajnice.